

審議事項（2）資料

温 泉 法 に 基 づ く 動 力 装 置 の
許 可 に つ い て

大 気 水 質 保 全 課

山梨県環境保全審議会温泉部会の審議結果（令和元年6月11日付け大水保第700号諮問事項）

1 温泉部会の実施日時等

日 時：令和元年7月3日（水） 午後10時00分～
場 所：山梨県防災新館301会議室

2 審議事項

富士吉田市上吉田字熊穴4565番1における学校法人昭和大学の動力の装置について


3 申請概要

申請者	住 所	東京都品川区旗の台1丁目5番8号		
	氏 名	学校法人昭和大学（理事長 小口勝司）		
申請内容	目 的	温泉が自噴しないため、動力を装置。		
	利用計画	大学の学生寮での浴用、屋内プールに利用		
	申請地	富士吉田市上吉田字熊穴4565番1		
	掘削許可	（許可年月日）平成29年3月29日		
	源泉の状況	（自噴量）	—	
		（泉温等）	25.0℃、ナトリウム・カルシウム—硫酸塩・塩化物温泉	
	動力の種類	温泉用水中モーターポンプ 型式：SP9-27	出力	5.5kW
	揚湯量	165 L/分	揚程	112m
	着工予定	許可後120日以内	完了予定	工事着手後60日以内
その他	—			
近隣の状況等	<p>○申請地は一般地域である。</p> <p>○周辺源泉の状況 北東約1400mに富士急行(株)所有源泉あり。</p> <p>○温泉、生活排水処理：下水道処理</p> <p>○関係自治体からの意見（照会先：富士吉田市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・動力設置予定地及びその周辺（500m）における規制等及びその内容 ・動力装置に伴う影響及び懸念される事項 → 意見なし 			

4 審議結果

申請のとおり動力の装置を許可することが相当である。

申請地付近の見取り図

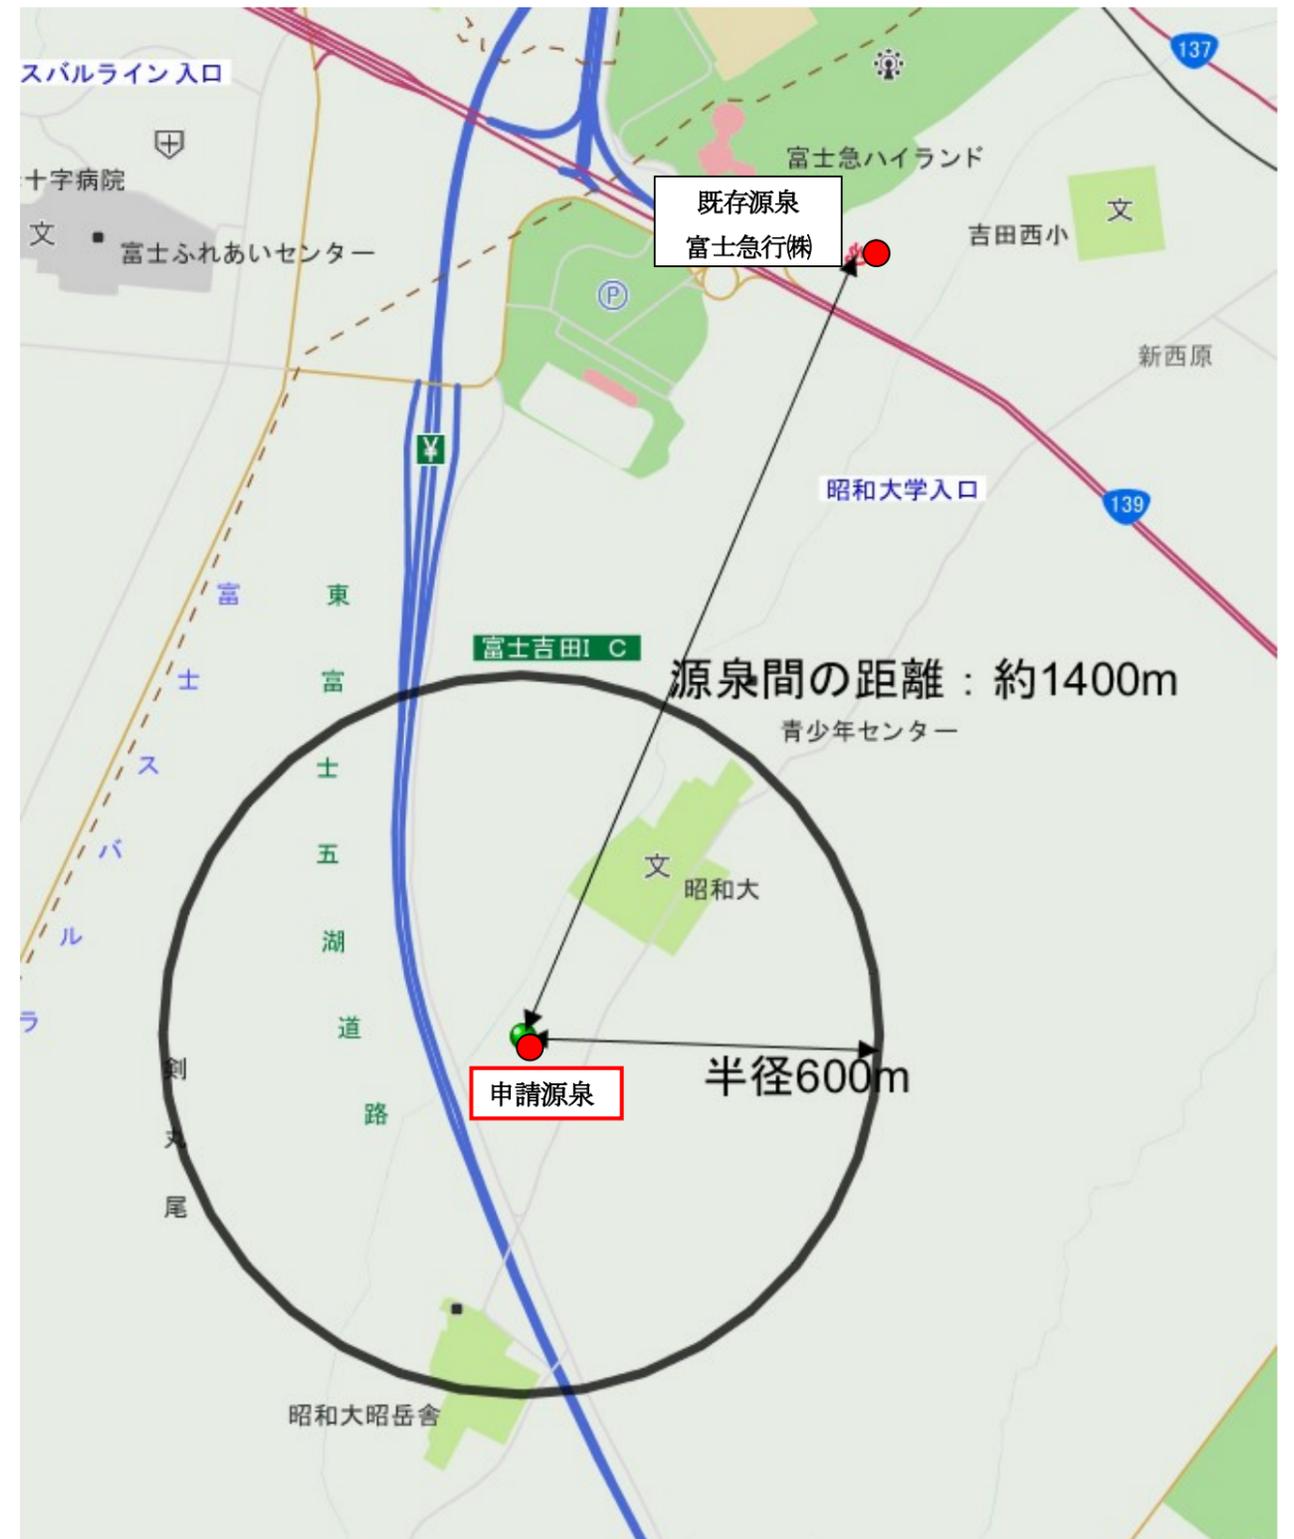

(C)INCREMENT P CORPORATION